


- Kolorystyka przewodów
1. Woda uzdatniona z SW "Pienka" do zbiornika ZZ
  2. Woda uzdatniona do sieci wodociągowej
  3. Spust i przelew ze zbiornika ZZ
  4. Ścieki z wężla wc i chlorowania

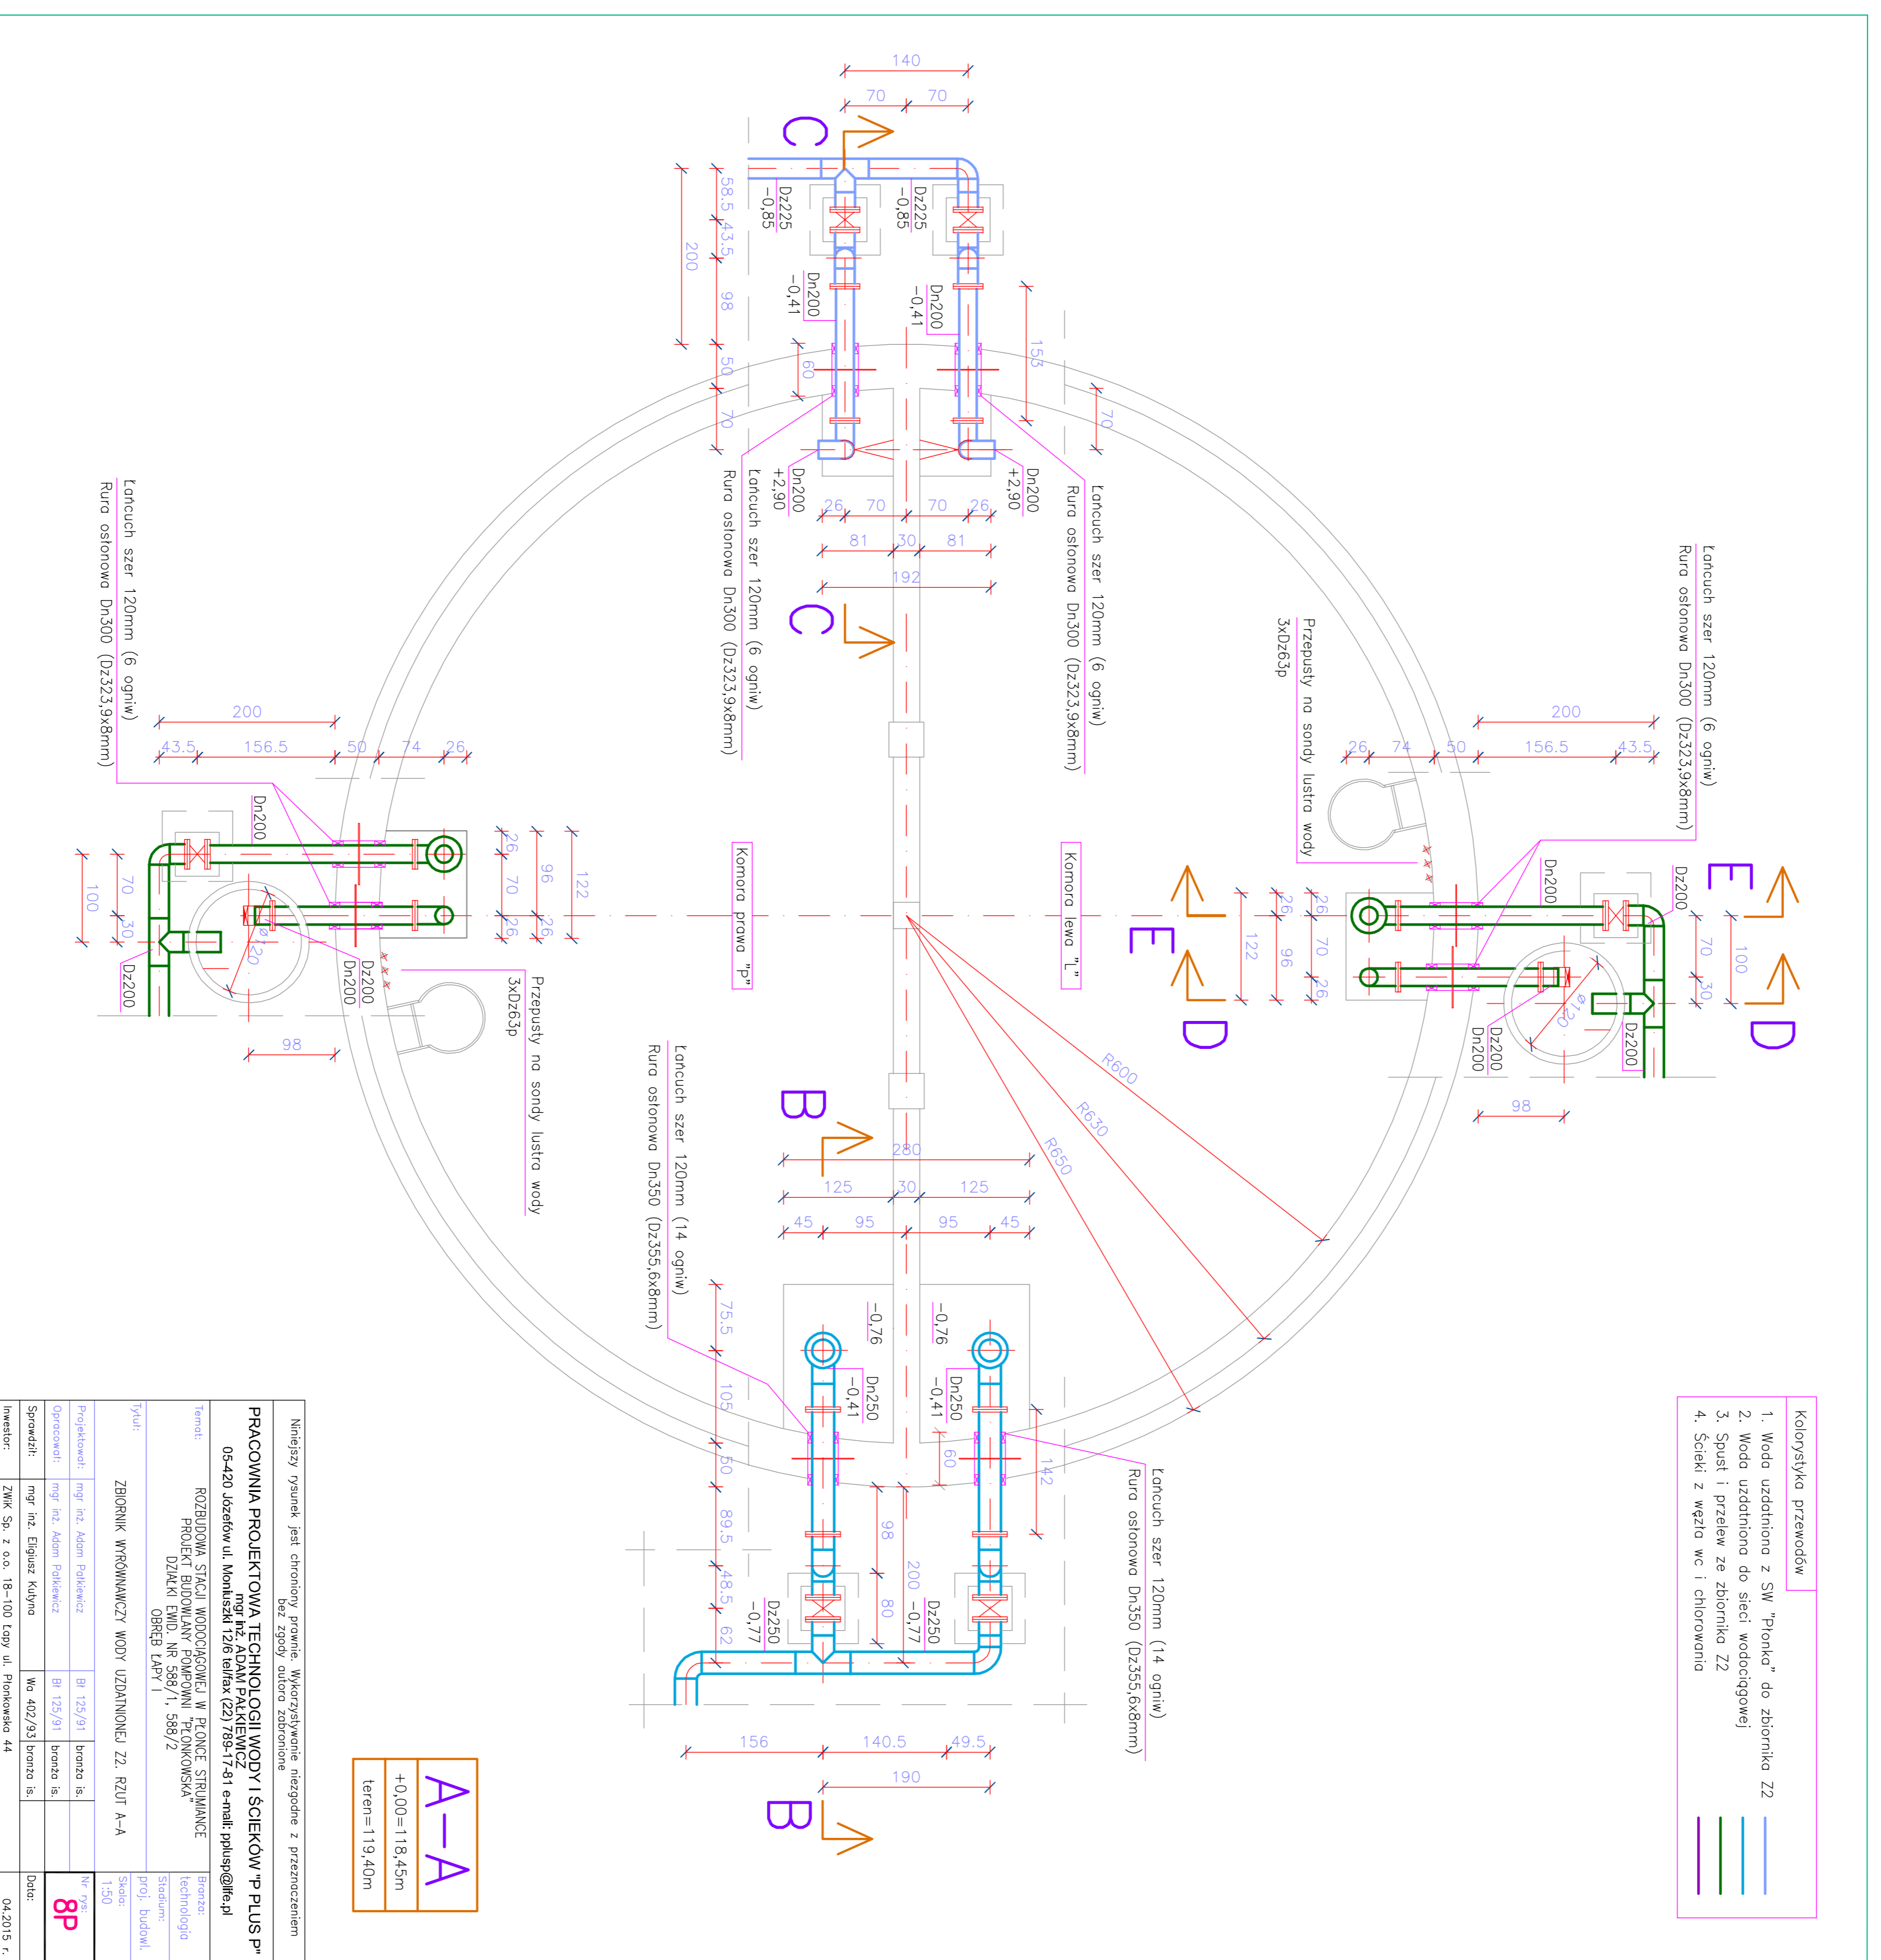

Niniejszy rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie niegodowne z przeznaczeniem bez zgody autora zabronione.

**PRACOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW "P PLUS"**  
 00-420 Łódź ul. Mielnicka 126 tel: (22) 789-77-81 e-mail: pplus@pplus.pl

Projektant: mgr inż. Adam Polakiewicz  
 Opracowanie: mgr inż. Adam Polakiewicz  
 Sprawdził: mgr inż. Egiusz Kujala  
 Inwestor: ZMK Sp. z o.o. 18-100 Łęczyca ul. Piłsudskiego 44

Wzrost: ZBIORNIK WPROWADZĄCY WODĘ UZDATNIONĄ Z ZRUT A-A

Przebieg: 01/25/91  
 Data: 04.2015 r.